

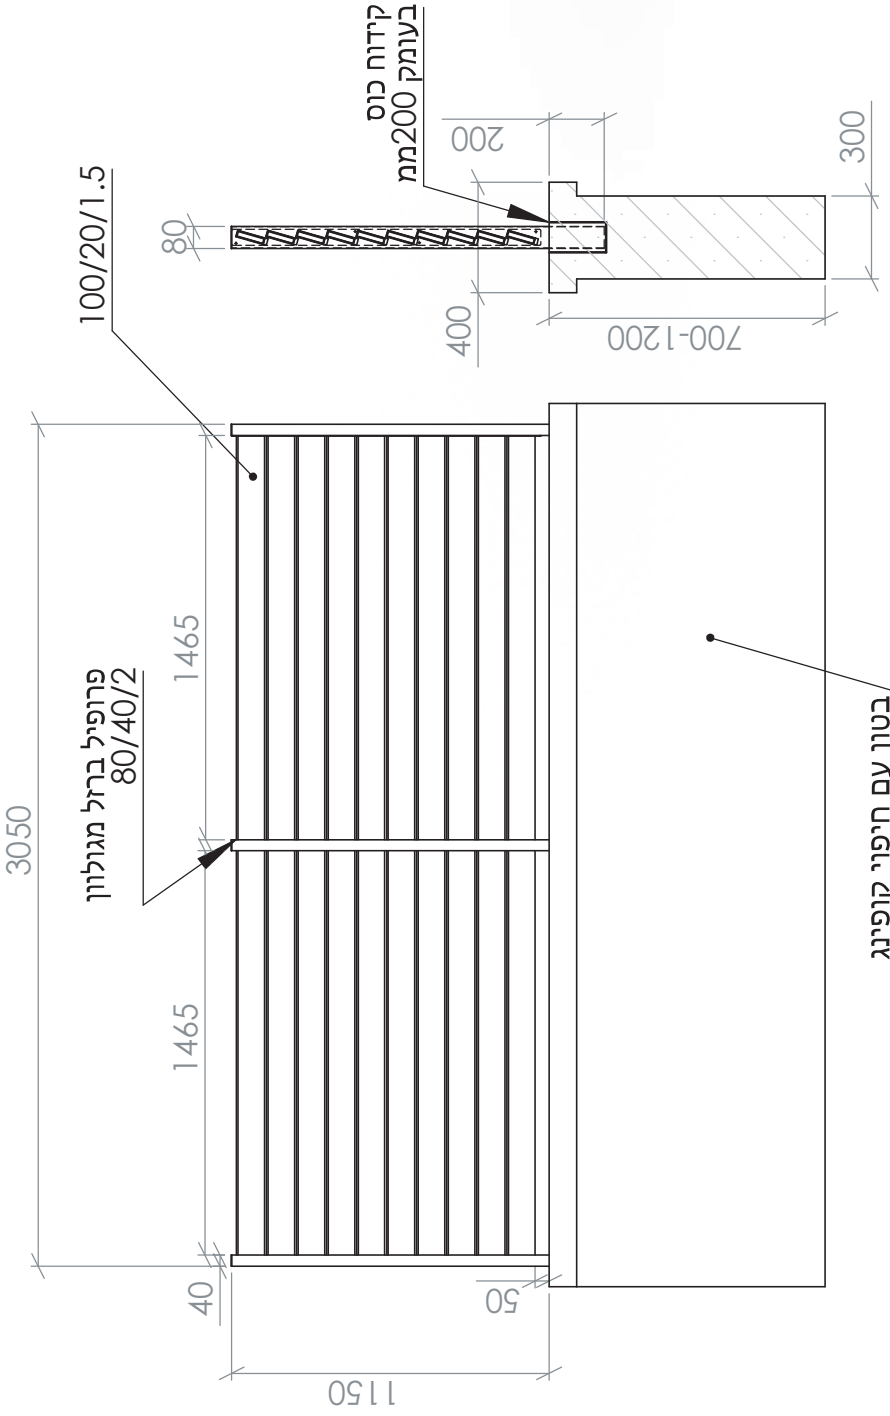


גדר רפפה, מגולוון
מעקה הפרדה בדירות גן.
המעקה נדרש לעמוד בתקן 1142
בועמס של 750 ניוטון למטר אורך + מחצית
מועמסי הרוח הפועלים באזור.

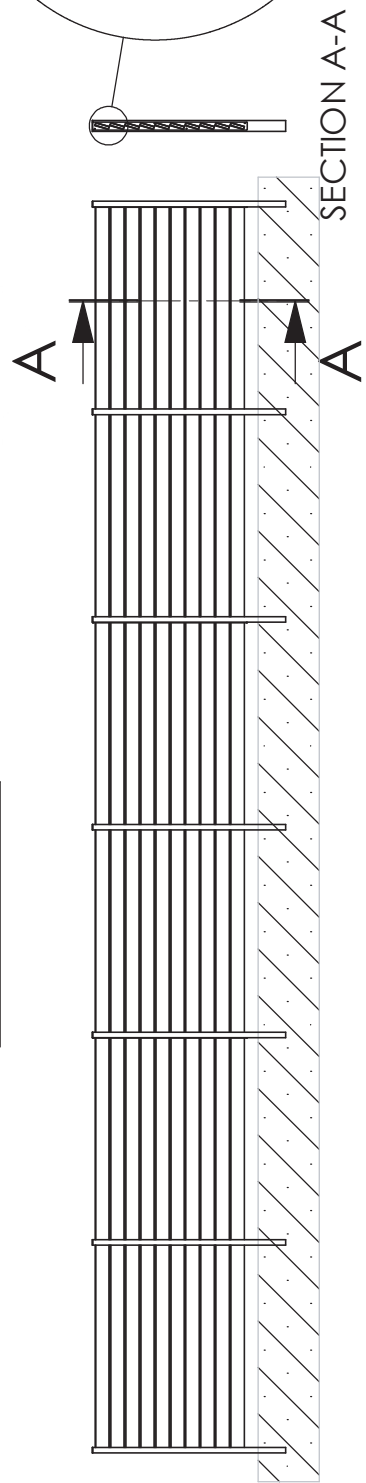



חיבור עם בורג פחפח

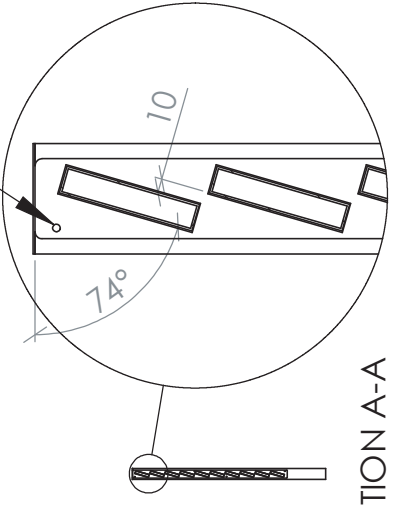

כל המידות במילימטר

מחאים למעק באמצע למבנה מסני נסיעה
סלף מקום שבו נדרש מעקה
סלפון 115 ס"מ א סחות
ברקו נעשה בלילה בעיני
51326743
16.6.2020

חיבור עם בורג פחפח

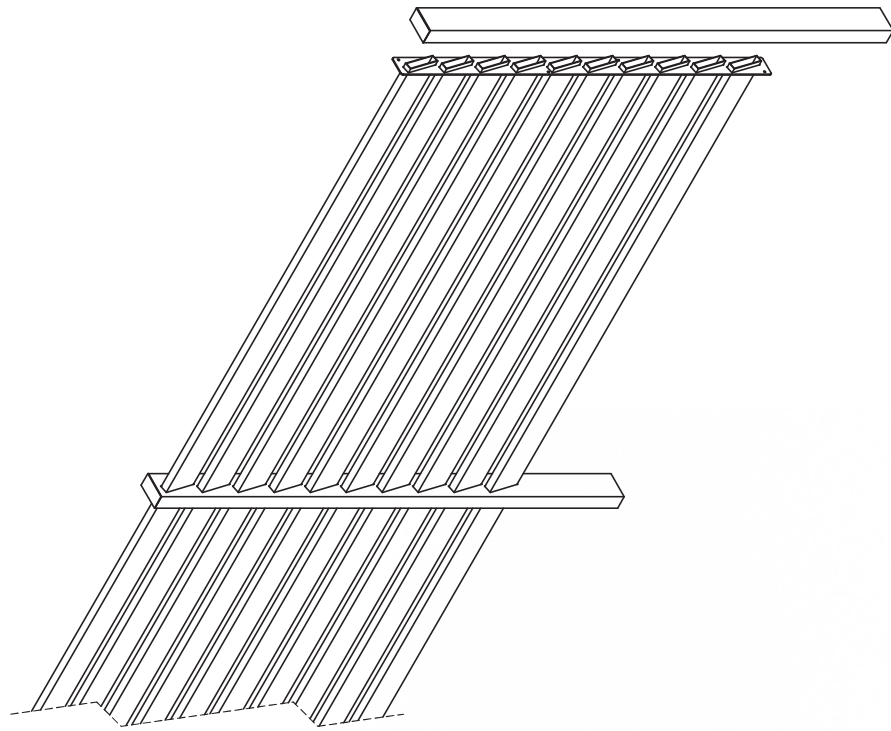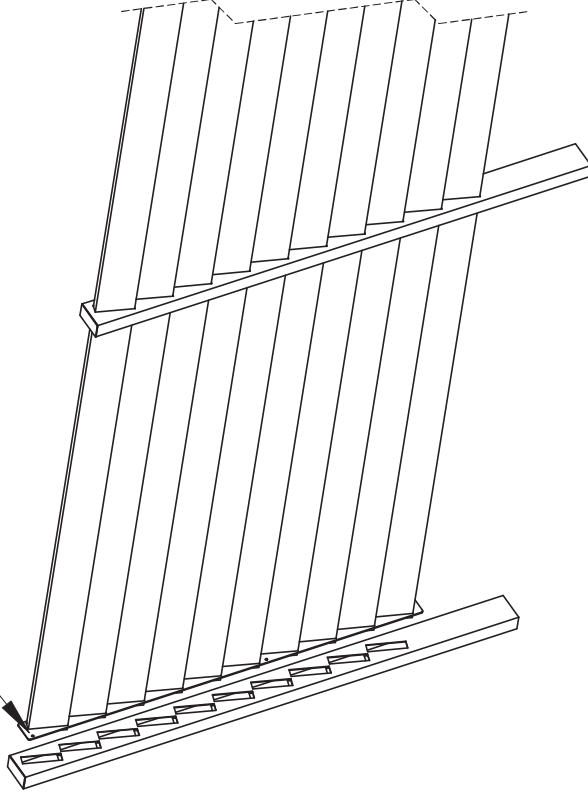


חתימה אישור קונסטרוקטור:

חתימה יועץ בטיחות:

מחאים למעשה כחצקת למכנה מסני נוספה
בכל מקום שבו נדרש מחקה
שקופה 115 ס"מ או פחות
16.6.2020
ברקו רעמי
513024743
חתימה

כל המידות במילימטר

תחילת חפץ באמצעות פתחון חפץ נוסף
 כפי שמופיע על גבי חפץ
 שמואל 115 ס"מ אף חפץ
 ברוך ונחמד חפץ חפץ
 חפץ 51324743
 16.6.2020

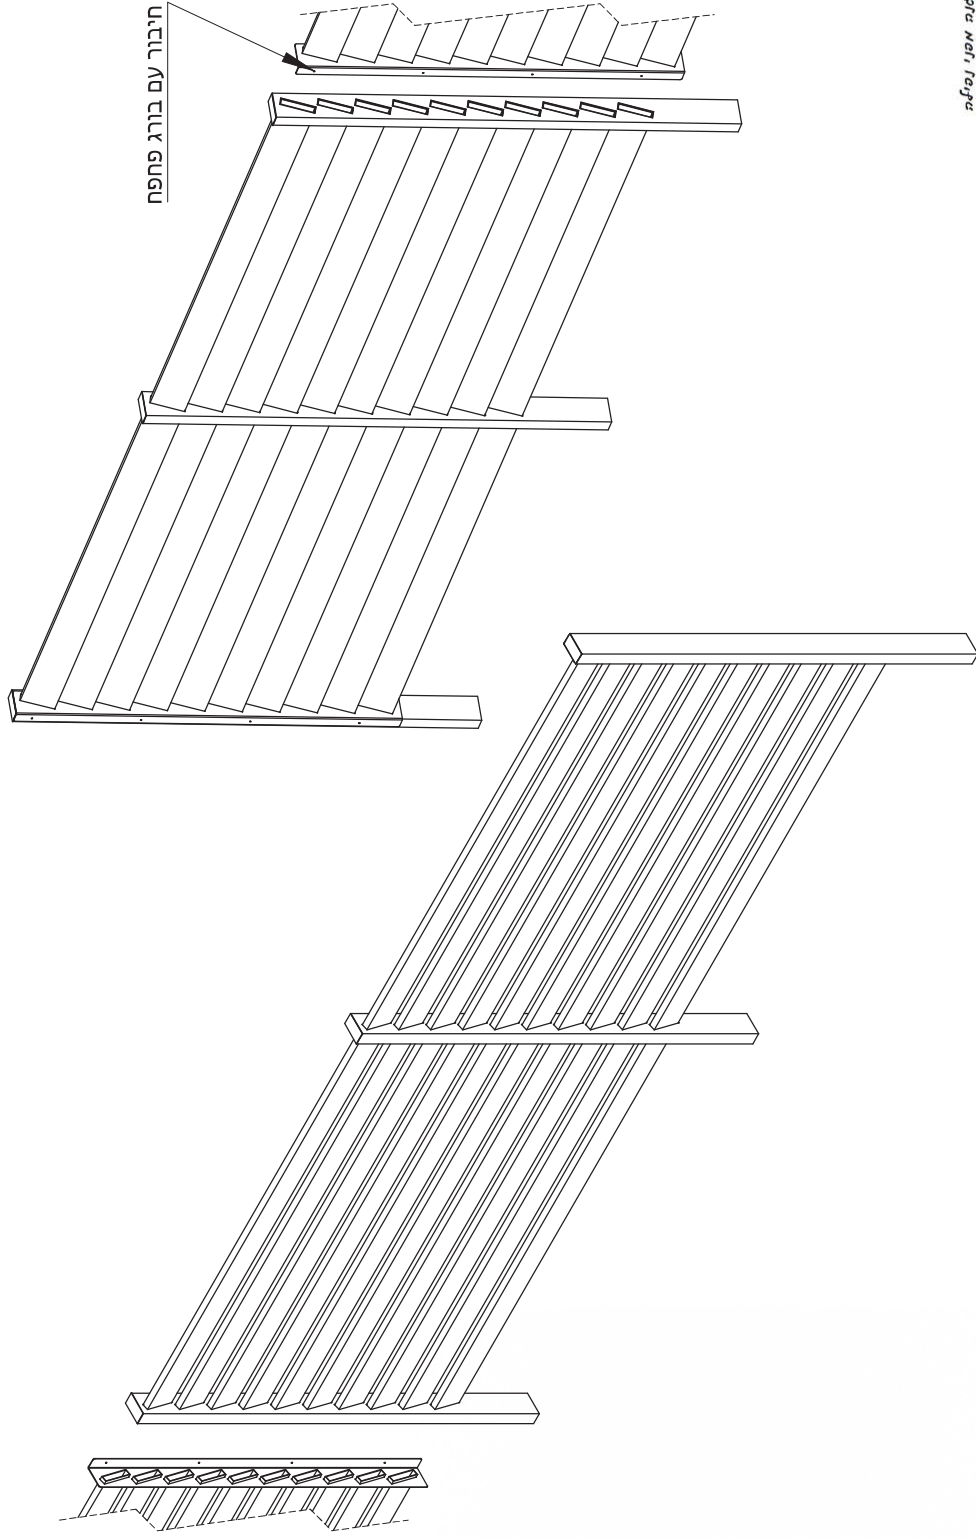

חתימה יועץ בטיחות:

חתימה אישור קונסטרוקטור:

מתואם לשם מארקת להטבע מסני נפילה
בכל מקום שבו נדרש מארקת
שקובו 115 ס"מ או פחות
ברקו ענציבטון בע"מ
ד"ר 513124743
16.6.2020